



inVENTer

Návod na instalaci
iV-Light



Větrací přístroj

se zpětným získkem tepla



www.inventer.cz

Ochranné známky, autorská práva a vlastnická práva

inVENTer[®], Xenion[®], inVENTron[®], Inventin[®] a Clust-Air[®] jsou ochranné obchodní známky firmy inVENTer GmbH.

Autorská práva k tomuto dokumentu patří výrobcí. Práva na veškerý obsah a obrazový materiál: © inVENTer GmbH 2022.

Ostatní označení a obchodní známky v tomto dokumentu, jsou použity pouze pro informativní účely, nepoškozují obchodní práva třetí strany.

Odpovědnost

Tento dokument je českým překladem německého originálního návodu na obsluhu. Po ukončení instalace předejte tuto dokumentaci konečnému uživateli (nájemci, majiteli nemovitosti, správci nemovitosti atd.). Obsah tohoto dokumentu je shodný s podklady výrobce a veškerý software i hardware je přezkoušen. Přesto nemůžeme garantovat stoprocentní shodu, přestože jsou podklady průběžně aktualizovány, může dojít k určitým nesrovnalostem.

V této dokumentaci je popsána funkčnost přístroje ve standardním rozsahu. Tento dokument obsahuje základní informace k danému přístroji, nikoliv detailní popsání všech možných typů produktů a nejsou zde zohledněny veškeré možnosti instalace, montáže, provozu, obsluhy a servisu.

Vyobrazení designu produktů v této dokumentaci nemusí být zcela shodné s designem Vašeho výrobku, přesto jsou tyto odchylky jen nepatrné. Funkce produktu zůstává i přes drobné rozdíly ve vyobrazení stejná.

Tento dokument je pravidelně aktualizován. Případné korekce a příslušná doplnění jsou uvedena v následujících vydání návodu. Aktualizované vydání na www.inventer.de/downloads nebo na www.inventer.cz/downloads

Technické změny vyhrazeny!

Impressum

Editor:

inVENTer GmbH
Ortsstraße 4a
D-07751 Löberschütz
Deutschland

Telefon: +49 (0) 36427 211-0
Fax: +49 (0) 36427 211-113
E-mail: info@inventer.de
Web: www.inventer.de

Výkonná ředitelka: Annett Wettig
Identifikační číslo organizace: DE 81549982
Amtsgericht Jena 510380

Verze: 2.0 – 06/2022

Obsah

1 Všeobecné a bezpečnostní informace	4
1.1 Všeobecné informace	4
1.2 Bezpečnostní informace	5
2 Systémový přehled: větrací přístroj iV-Light	8
2.1 Konstrukce	9
2.2 Funkce	10
2.3 Ovládací prvky	12
3 Příprava instalace	13
3.1 Instalační pozice	13
3.2 Pozice otvoru ve zdi	14
3.3 Rozměry přístroje	14
3.4 Průřez větracím přístrojem	15
3.5 Rozměry komponentů	16
4 Instalace	17
4.1 Kontrola obsahu balení	17
4.2 Vytvoření otvoru ve zdi	18
4.3 Umístění kabelu	19
4.4 Instalace stavební průchodky	21
4.5 Instalace venkovní mřížky	24
4.6 Instalace zásuvného modulu	26
4.7 Elektrické propojení regulátoru a ventilátorů	27
4.8 Přezkoušení funkce a uvedení větracího systému do provozu	29
4.9 Instalace vnitřního krytu	30
5 Technická data	31
5.1 Všeobecná specifikace	31
5.2 Energetický štítek iV-Light dle směrnice Er-P, nařízení 1254/2014	32
5.3 Specifikace dle směrnice Er-P, nařízení 1254/2014	33
6 Obsah dodávky	35
7 Odstranění závad a likvidace	36
8 Záruka a záruční podmínky	37
9 Servis	37

1. Všeobecné a bezpečnostní informace

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro kvalitní produkt značky inVENTer®!

Tato kapitola Vás v krátkosti seznámí se základními všeobecnými a bezpečnostními pokyny, jejichž dodržení zajistí bezproblémový provoz Vašeho větracího systému.

1.1 Všeobecné informace

Bezpečnost a koncept varovných symbolů

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu větracího systému jsou umístěny po celém návodu a jsou na stranách označeny výstražným trojúhelníkem. Symbol před textem s pokyny určuje stupeň možného nebezpečí. Při výskytu více stupňů nebezpečí se řiďte vždy pokynem pro nejvyšší stupeň nebezpečí.

Bezpečnostní a varovné symboly obsahují následující informace.



VAROVNÝ SYMBOL: Druh a zdroj nebezpečí. Možné důsledky nebezpečí!
Opatření vedoucí k zamezení vzniku nebezpečí.

Signální slovo označuje závažnost nebezpečí, které hrozí, pokud nebude postupováno dle instrukcí.



NEBEZPEČÍ: znamená: bezprostřední nebo možné riziko těžkého úrazu nebo smrti.



VAROVÁNÍ: znamená: bezprostřední nebo možné riziko nebezpečí lehčího / středního úrazu.



POZOR: znamená: bezprostřední nebo možné riziko nebezpečí lehčího úrazu elektrickým proudem.



OPATRNĚ: znamená: možné okamžité nebo pozdější poškození přístroje v důsledku nesprávného postupu.

V případě, že uvidíte tato označení, dodržujte prosím přesně popsany postup, zabráníte tím úrazu nebo škodám na přístroji.

Další symboly v dokumentu

Vedle bezpečnostních a varovných symbolů se v návodu vyskytují následující symboly:



TIP: symbol představuje praktické a užitečné rady pro instalaci větracího systému.



Doplňující instrukce, uvádějící, pokud je to nutné, jakého dalšího nářadí nebo pomocných prostředků má být použito.



Červená čára nad grafikou značí, že se jedná o interiér (vnitřek objektu).



Modrá čára nad grafikou značí, že se jedná o exteriér (venek objektu).



Instrukce: vybídnutí uživatele k činnosti.



Výsledek: požadavek na přezkoušení výsledku činnosti.



Zaměření: je požadováno v příslušném instalačním kroku.

1.2 Bezpečnostní informace

Tato dokumentace je nedílnou součástí větracího systému iV-Light a musí být kdykoliv k dispozici (viz www.inventer.cz/downloads). Při předání systému / zařízení třetí osobně, musí být se zařízením předána i tato dokumentace. Před započítím instalace, obsluhy nebo údržby větracího systému si pečlivě přečtěte bezpečnostní i všeobecné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách tohoto návodu, těmto pokynům musíte naprosto porozumět. Dále dodržujte veškeré platné pracovní předpisy. Nedodržení nebo neporozumění bezpečnostním pokynům může vést ke škodám na zdraví osob nebo na majetku.

Tento návod na instalaci popisuje pouze standardní instalaci větracího přístroje iV-Light (dále v textu pouze „varianta Standard“). Informace o dalších variantách přístroje a jeho instalaci naleznete vždy v daném návodu každého specifického komponentu.

Pokyny ke správnému používání

Větrací systém poskytuje pravidelnou výměnu vzduchu v bytech, obytných prostorech a podobných prostorech sloužících pro setrvávání osob jako například obývací místnosti a ložnice, kanceláře, sklepní a podkrovní prostory. Tento větrací systém je ovládaný pomocí speciálních přístrojů inVENTer® (dále v textu pouze „Regulátor“).

Všeobecné pokyny

- Při instalaci zařízení dodržujte veškeré platné normy, předpisy a pokyny, zejména stavební, požární, bezpečnostní a pracovní předpisy.
- Přístroj použijte pouze k účelům, které jsou popsány v této dokumentaci. Přístroj provozujte pouze v kombinaci s komponenty, které doporučuje výrobce firma inVENTer GmbH a které jsou taktéž uvedeny v této dokumentaci. Změny a přestavby přístroje / systému nejsou dovoleny.
- Větrací systém byl vyvinut výhradně pro používání při okolních teplotách od – 20 °C do + 50°C.
- Úspěšný provoz přístroje / systému zaručuje správná přeprava, skladování, instalace, obsluha a včasná, pečlivá údržba systému.
- Větrací přístroj pracuje na principu příčného větrání. Vnitřní dveře nesmí být hermeticky uzavřené. Je zapotřebí zajistit kontinuální proudění vzduchu uvnitř prostoru.

Umístění a instalace



- **POZOR:** instalaci větracího systému by měla provádět pouze kvalifikovaná osoba mající příslušná opatření.

- Před započítím instalačních prací by měl projektant určit počet a typ větracích přístrojů, které budou použity, také jejich umístění a provozní režim, v kterém budou pracovat (větrání se zpětným ziskem tepla, trvalé větrání, odvětrávání) dále typ a umístění regulátoru. Přesné umístění jednotlivých větracích přístrojů a jejich regulátorů musí být ještě prohovořeno s konečným zákazníkem a odpovědnou osobou za plánování přímo v místě stavby. Pro optimální funkčnost systému doporučujeme umístit větrací jednotky do horní poloviny zdi.




- **VAROVÁNÍ:** v případě, že je větrací přístroj instalován do prostoru s krbem nebo krbovými kamny bez vlastního přívodu vzduchu je zapotřebí použít přetlakového čidla. V každém případě musí být zaručena dostatečná výměna vzduchu, jak pro větrací přístroje, tak pro krb či krbová kamna. Poradte se se svým projektantem nebo kominikem.



- **OPATRNĚ:** větrací přístroje nejsou určeny k vysoušení stavby. Větrací systém uveďte do provozu až po úplném dokončení stavebních prací.



- **OPATRNĚ:** nečistoty, které se dostanou do stavební průchodky v průběhu stavby, např. zbytky omítky apod. mohou poškodit jednotlivé komponenty větracího přístroje. V průběhu stavby vzduchotěsně uzavřete větrací přístroje (nejlépe pomocí polystyrénových záslepek). Záslepné šrouby, které jsou eventuálně součástí stavební průchodky odstraňte až těsně před instalací vnitřních krytů.
- **OPATRNĚ:** větrací přístroje neumísťujte v blízkosti radiátorů, prostorových termostatů nebo v bezprostřední blízkosti obrazů či nábytku citlivého na změny klimatu.
- **OPATRNĚ:** dodržujte předepsané minimální vzdálenosti od ostatních zdí a frontální vzdálenost od ostatních stavebních prvků či bytového zařízení, abyste se vyvarovali ventilačnímu zkratu a měli jste bezproblémový přístup k jednotlivým komponentům větracího systému. Mezi jednotlivými otvory pro větrací přístroje musí být minimální rozestup 1,2 m (viz  str.13 f).
- **OPATRNĚ:** stavební průchodka musí být umístěna v budově tak, že bude z venkovní strany difuzně otevřená a z vnitřní strany difuzně uzavřená a neprodyšně, vodotěsně zajištěna. Vhodný materiál si musí zákazník zajistit sám.
- **OPATRNĚ:** stavební průchodka musí být spojena zpět s budovou přímo na stavební průchodce, věnujte pozornost dodržení struktury zdiva, aby nedošlo k porušení stavebního kompozitu budovy. V případě potřeby se poraďte se svým projektantem.
- **OPATRNĚ:** stavební průchodku instalujte vždy s mírným spádem 1–2° směrem ven z budovy, zabráníte tak případnému vniku kondenzátu do vnitřních prostorů objektu.
- **OPATRNĚ:** neumísťujte větrací přístroj do míst, kde by jej mohl zasáhnout proud stříkající vody, dodržujte směrnice VDE 0100.
- **OPATRNĚ:** jednotlivé komponenty přístroje, mimo stavební průchodky, skladujte v jejich originálních obalech až do doby instalace. Vyvarujete se tak poškození či rozbití těchto dílů, zejména keramického výměníku.
- **OPATRNĚ:** venkovní mřížka musí být opatřena po celém obvodu těsnící páskou (použijte všechny těsnící pásky!). Před instalací venkovní mřížky doporučujeme nanést na plochy, které mohou být ohroženy vznikem vodních řas biocidní repelentní vodu na omítky. Poradte se se svým projektantem!
- **OPATRNĚ:** do zdí se zateplením použijte hmoždinky určené do zateplení, aby bylo zajištěno bezpečné uchycení venkovního ukončení větracího přístroje. Tyto hmoždinky nejsou součástí dodávky a lze je zakoupit dodatečně v běžných obchodech se stavebními potřebami.
- **OPATRNĚ:** pro vyplnění mezer mezi venkovním krytem a zdí použijte trvale elastického tmelu pro venkovní použití.
- **OPATRNĚ:** povrch tohoto přístroje je vyrobený z plastu citlivého na poškrábání. Nedotýkejte se vnitřního krytu mastnými nebo špinavými rukama. Vyhněte se kontaktu povrchu vnitřního krytu se špičatými nebo ostrými předměty například prstýnky.

Kabeláž a zapojení reverzního ventilátoru



- **NEBEZPEČÍ:** elektrické zapojení systému musí provádět pouze kvalifikovaná osoba mající oprávnění zapojovat elektrické spotřebiče.
- **OPATRNĚ:** větrací systém inVENTer® pracuje s ochranným nízkým napětím. Proto se větrací přístroj nesmí připojit přímo do elektrického rozvodu s 230 V, ale musí být **vždy připojen pomocí regulátoru.**
- **OPATRNĚ:** kabely neumísťujte do zdí bez kabelové chráničky, hrozí nebezpečí vzniku zkratu či požáru. Kabely vedte vždy v podomítkové chráničce pro kabely.
- **OPATRNĚ:** při použití kabelu s velmi malým průřezem může dojít k poklesu napětí nebo ke ztrátě kontaktu. Používejte kabely s průřezem minimálně 0,75 mm². Pro jednotlivé zakončení žil kabelu použijte dutinky s límečkem.

- **OPATRNĚ:** před zapojením kabelů do jednotlivých svorek konektoru, jednotlivé žíly kabelu zcela odizolujte (odstraňte bužírky) předejdete tím nefunkčnosti větracího přístroje způsobené přerušením kabelu při instalaci vnitřního krytu.
- V případě použití více větracích přístrojů a více regulátorů, věnujte pozornost zesynchronizování všech větracích přístrojů (viz návod na instalaci a obsluhu příslušných regulátorů). Veškeré regulátory by měly být napojeny na jeden jistič umístěný v rozvodové skříni objektu.

Pokud je Vaše zařízení poškozené obraťte se na Vašeho obchodního zástupce nebo na náš servis. Při nesprávném používání přístroje a nedodržení uvedených pokynů nelze uplatnit reklamace.

Nevhodné použití

Jakékoliv jiné použití, které není jmenováno v kapitole všeobecné pokyny je považováno za nesprávné.

Tento přístroj / systém není vhodný pro:

- Prostory silně znečištěné oleji, mazivy a mastnotou
- Prostory s výskytem agresivních, hořlavých nebo žíravých plynů, kapalin nebo par.
- Prostory s extrémním výskytem prachu
- Prostory s teplotami pod -20 °C nebo nad 50 °C
- K vysoušení budov
- Místa, kde není přístup k ventilátorům větracích přístrojů

Větrací přístroj nesmí být použitý jako otvor pro odvod kouře a / nebo jako odsávání kouře ze sklepních prostorů, kde nejsou okna.

Kvalifikace osoby provádějící montáž

Přístroj / systém může být nainstalován, uveden do provozu a servisován pouze při dodržení pokynů v tomto návodu a pokynů v návodu k regulátorům.

Umístění, instalaci, elektrické zapojení a uvedení do provozu může provádět pouze kvalifikovaná osoba mající potřebná osvědčení. Kvalifikovaná osoba ve smyslu bezpečnostních pokynů v návodu je osoba, která má potřebné oprávnění tento přístroj / systém namontovat a uvést do provozu, musí mít standardní bezpečnostní školení a oprávnění provádět elektroinstalace.

Shoda

Větrací přístroj odpovídá technickobezpečnostním požadavkům a normám pro elektrické spotřebiče v domácnosti. Tento přístroj je v souladu se stávajícími směrnici Evropské unie a Velké Británie. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.inventer.de/downloads/>

2. Systémový přehled: větrací přístroj iV-Light

Větrací přístroj se zpětným ziskem tepla iV-Light je koncipovaný k větrání obývacích pokojů a ložnic, rodinných domů či bytů, hotelů, penzionů stejně jako pracovních prostorů a kanceláří. Je vhodný, jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících objektů. Všeobecně se instaluje do obvodových zdí.

Větrací přístroj se skládá ze stavební průchodky, ve které je umístěn zásuvný modul tepelného výměníku. Z uzavíratelného vnitřního krytu, který decentně zakrývá větrací přístroj iV-Light z interiéru. Ve vnitřním krytu je umístěný filtr, který zabrání vniku prachu či pylu do vnitřního prostoru. Z exteriéru je větrací přístroj ukončen venkovní mřížkou.

Zásuvný modul tepelného výměníku se skládá z keramického tepelného výměníku a inVENTronu®. inVENTron® je jednotka umožňující optimalizované proudění vzduchu a tím efektivní využití celé plochy keramického výměníku, která se skládá z reverzního ventilátoru Xenion a dvou usměrňovačů. Jedinečně geometricky řešený reverzní ventilátor Xenion efektivně redukuje propustnost zvuku na minimum.

Standardní délka stavební průchodky je 495 mm. Délka stavební průchodky lze alternativně prodloužit dle šířky obvodové zdi na 745 mm. Stavební průchodka se přizpůsobuje šířce zdi při instalaci zařízením na potřebnou délku.

Větrací přístroj iV-Smart+ lze ovládat následujícími regulátory¹⁾ nebo platformami ovládání:

sMove s4/s8

MZ-Home

inVENTer Connect²⁾

Komponenty

- vnitřní kryt včetně filtru ISO hrubost 60 %
- zásuvný modul tepelného výměníku (keramický výměník a inVENTron)
- stavební průchodka
- venkovní ukončení
- pylový / aktivní uhlíkový filtr (volitelně)
- akustické a protivětrné příslušenství (volitelně)

Provedení


Větrací přístroje produktové řady iV-Light se liší svým venkovním ukončením. V tomto dokumentu jsou popsány pouze základní – standardní varianty větracího přístroje. Informace o ostatních variantách vnitřních a venkovních krytů naleznete v jejich samostatných návodech.

- **varianta Standard:** větrací přístroj iV-Light s venkovní mřížkou v bílé barvě.

1) Návod na instalaci a obsluhu regulátoru není součástí této dokumentace a je popsán v návodech pro regulátory.

2) Při použití ovládací platformy Connect musí být použit vnitřní kryt typu Connect.

2.1 Konstrukce

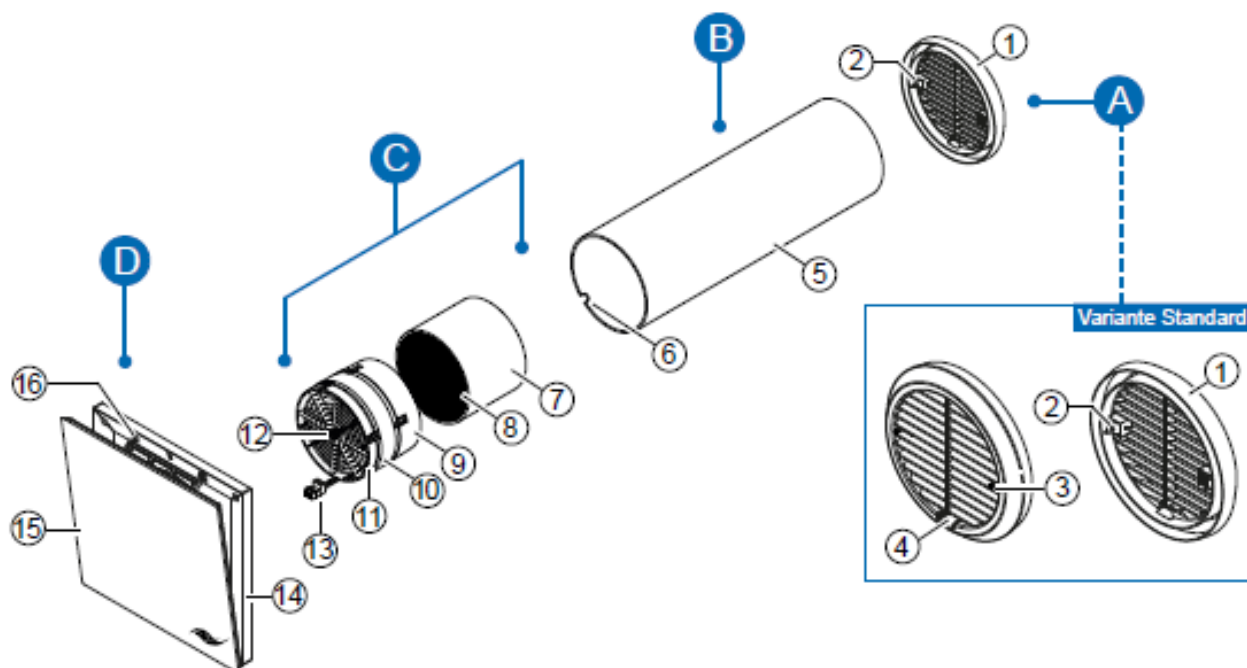

Obrázek 1: konstrukce větracího přístroje iv-Light.

Komponenty

A Venkovní zakončení Venkovní mřížka Light¹⁾

- 1 venkovní mřížka
- 2 aretační háčky (2x předmontované)
- 3 šrouby sloužící k upevnění (2x předmontované)
- 4 odvod kondenzátu

C Zásuvný modul (keramický výměník a inVENTron)

- 7 keramický výměník v izolační pěně
- 8 šňůrka keramického výměníku
- 9 usměrňovač Standard (široký)
- 10 reverzní ventilátor Xenion
- 11 usměrňovač Slim (úzký)
- 12 úchytka usměrňovače
- 13 konektor

B Stavební průchodka

- 5 stavební průchodka R-D160
- 6 prohlubeň pro vývod kabelu k regulátoru (z vnitřní stany)

D Vnitřní kryt Light

- 14 spodní díl vnitřního krytu (včetně prachové filtru ISO hrubost 60 %)
- 15 horní díl vnitřního krytu
- 16 aretační držáčky

1) Informace o ostatních komponentech všech možných variant venkovního ukončení a vnitřních krytů naleznete v jejich samostatných návodech.

2.2 Funkce

Decentrální větrání

Decentrální větrací systémy kombinují odpadní a čerstvý, přiváděný vzduch a jsou založeny na volném pohybu vzduchu mezi jednotlivými páry větracích přístrojů (křížové větrání). Díky principu křížového větrání může vzduch cirkulovat celou bytovou jednotkou a také dostatečně provětrat veškeré vnitřní obytné prostory. Každý větrací přístroj je nainstalovaný ve vlastní stavební průchodce a tím je zabráněno nenarušování ostatních větracích procesů.



Decentrální větrací systémy se zpětným ziskem tepla značky inVENTer jsou složeny ze dvou spárovaných, větracích přístrojů s jednoduchým vedením vzduchu. Větrací systém pracuje na principu zpětného zisku tepla pomocí reverzního ventilátoru pomocí změny směru otáčení ventilátorů. Integrovaný keramický výměník je nahříván teplým odpadním vzduchem, který proudí ven z objektu (cyklus odtahu). Po 70 sekundách obrátí reverzní ventilátor Xenion® chod svých otáček. Po této změně je venkovní vzduch nasáván do vnitřních prostorů a ohříván nashromážděným teplem z keramického výměníku (cyklus nasávání).

Aby tento princip správně fungoval a aby byla zajištěna rovnost tlaků uvnitř interiéru, musí množství odváděného vzduchu odpovídat množství přiváděného vzduchu, k čemuž je zapotřebí minimálně dvou větracích přístrojů. Tyto přístroje pracují synchronně tak, že jedna pracuje v režimu odtah – nasávání a druhá v režimu nasávání – odtah.

Větrací systémy inVENTer jsou ovládány intuitivně pomocí příslušných regulátorů taktéž značky inVENTer. Tyto regulátory umožňují nastavit individuálně různé režimy či průtoky objemu vzduchu.

Nejdůležitější součástí větracích systémů inVENTer je keramický výměník, reverzní ventilátor, dvojitý usměrňovač pro optimální nasměrování proudění vzduchu, filtry splňující různé hygienické požadavky, uzavíratelný vnitřní kryt a venkovní kryt odolný vůči povětrnostním podmínkám.

Řídící jednotka – regulátor doplňuje celý systém.

Větrací přístroj iV-Light

Větrací přístroje produktové řady iV-Light se osazují v obývacích pokojích a ložnicích a zajišťují stálé provětrávání těchto prostorů. Díky integrovanému tepelnému výměníku z keramiky je zaručena optimální výměna vzduchu za zpětného zisku tepla.

Větrací přístroj iV-Light je větracím přístrojem s jednoduchým přívodem vzduchu pracujícím na principu zpětného zisku tepla za pomoci změny směru chodu ventilátoru.




Větrací přístroj iV-Light se vyznačuje mimořádnou tlakovou stabilitou a aktivně udržuje téměř konstantní průtok vzduchu (díky integrovanému tlakovému senzoru), a to i v případě kolísání tlaku způsobeného povětrnostními podmínkami. Tato stabilita je způsobena aktivní regulací otáček motoru reverzního ventilátoru Xenion®, který tak splňuje podmínky třídy S3 dle EN 13141-8 (maximální odchylka proudění vzduchu 30 % při ± 20 Pa).

Aby byla zajištěna plná funkčnost větracího přístroje v průběhu celého roku, je do reverzního ventilátoru Xenion® integrován teplotní senzor. Tímto senzorem je měřena teplota proudícího vzduchu. V případě poklesnutí teploty pod $+5$ °C se automaticky přepne reverzní ventilátor na dobu čtyř cyklů do provozního režimu odtah. Díky tomuto přenastavení provozního režimu dojde k opětovnému nahřátí keramického výměníku a tím k zamezení nežádoucího vniku studeného vzduchu do interiéru. Během této fáze je provozní režim, který je nastavený pomocí regulátoru, blokován. Po ukončení této fáze přepne regulátor větrací přístroj zpět do původně nastaveného provozního režimu.

Standardně je ve vnitřních krytech umístěný nenápadný, pratelný, prachový filtr ISO hrubost 60 % třídy G4. Tento filtr zachytí hrubé částice prachu a alergenů (například hrubý květinový pyl) ze vzduchu, ještě před tím, než bude přiveden do vnitřních prostorů. Prachový filtr lze používat nezávisle na sezóně. Pro speciální sezónní požadavky jsou k dispozici k dokoupení další typy filtrů, a to pylový filtr nebo aktivní uhlíkový filtr.

2.3 Ovládací prvky

Větrací přístroje jsou ovládány pomocí regulátorů systému inVENTer. V závislosti na zvoleném ovládacím přístroji lze navolit různé provozní režimy a další funkce.

Popis	sMove	MZ-Home	inVENTer Connect (Easy Connect e16)
			
Počet ovládaných větracích přístrojů	maximálně 8	maximálně 16 (kromě senzorů)	maximálně 16 (včetně senzorů)
Multi-zónové ovládání	ne	ano (maximálně 4 zóny s maximálně 4 přístroji (plus senzory) na zónu)	ano (maximálně 4 zóny max počet přístrojů na jednu zónu není dán)
Koncept ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • dotykem 	<ul style="list-style-type: none"> • dotykem • pomocí týdenního timeru 	<ul style="list-style-type: none"> • dotykem • pomocí profilů větrání • mobilní aplikací
Provozní režimy	<ul style="list-style-type: none"> • zpětný zisk tepla • trvalé větrání • pauza • vypnuto (pouze u typu Standard) 	<ul style="list-style-type: none"> • zpětný zisk tepla • trvalé větrání • odvětrávání (integrováný teplotně-vlhkostní senzor) • pauza • vypnuto 	<ul style="list-style-type: none"> • zpětný zisk tepla • trvalé větrání • odvětrávání a jiné požadované režimy • pauza (globální a zónová) • Boost funkce (globální a zónová) • vypnuto
Rychlost otáček ventilátoru	plynulá regulace 4 přednastavené úrovně	4 úrovně rychlosti volně nastavitelné dle potřeby	4 úrovně rychlosti volně nastavitelné dle potřeby
Komunikace mezi přístroji	kabelem	kabelem	bezdrátová 868 MHz kabelem
Externí rozhraní	1 bezpotencionální spínací kontakt na regulátor: <ul style="list-style-type: none"> • tlakový senzor (NC) • ostatní senzory (NO) 	1 bezpotencionální spínací kontakt na Clust-Air-Modul (maximálně 4 moduly): <ul style="list-style-type: none"> • tlakový senzor (NC) • ostatní senzory (NO) 	několik různých senzorů na platformu regulátoru (rozdělení zón a počet senzorů na zónu volitelný dle potřeby)

Detailní informace naleznete v samostatných návodech k jednotlivým regulátorům.

3. Příprava instalace

3.1 Instalační pozice

- Umístění větracích přístrojů musí být provedeno na základě návrhu na umístění větracích jednotek. Správné umístění větracích přístrojů a regulátorů je zapotřebí zkontrolovat přímo na místě instalace a případné změny ihned upravit. **Obraťte se na odpovědného projektanta!** Pro optimální funkci větracího přístroje doporučujeme instalaci větracích přístrojů do horní části zdi (cca od výšky 1,80 m od podlahy).
- Větrací přístroj neumísťujte v blízkosti radiátorů, prostorových termostátů nebo v bezprostřední blízkosti obrazů či nábytku citlivého na změny klimatu.
- Větrací přístroj neumísťujte do elektrických ochranných míst dle VDE 0100. Přístroj neinstalujte do míst, kde by jej mohla zasáhnout stříkající voda.

Minimální vzdálenosti otvorů ve zdi určených pro větrací přístroje:

- Minimální vzdálenost komponentů / stavebních prvků na vnitřní a venkovní zdi:




OPATRNĚ: nesprávná funkce v důsledku špatného umístění větracích přístrojů.

- Zohledněte sílu izolace a případné rolety.
- Neinstalujte v blízkosti topných těles a radiátorů.
- Dodržujte minimální vzdálenost 1,2 m mezi dvěma otvory pro větrací přístroje.

Ukončovací komponenty	Vzdálenost od středu otvoru		
	Venkovní zed' [mm]	Vnitřní zed' [mm]	Frontální odstup [mm]
Venkovní mřížka Light	250 dokola	-	-
Vnitřní kryt Light	-	250 dokola	300


- Minimální vzdálenost mezi dvěma spárovanými větracími přístroji v jedné místnosti

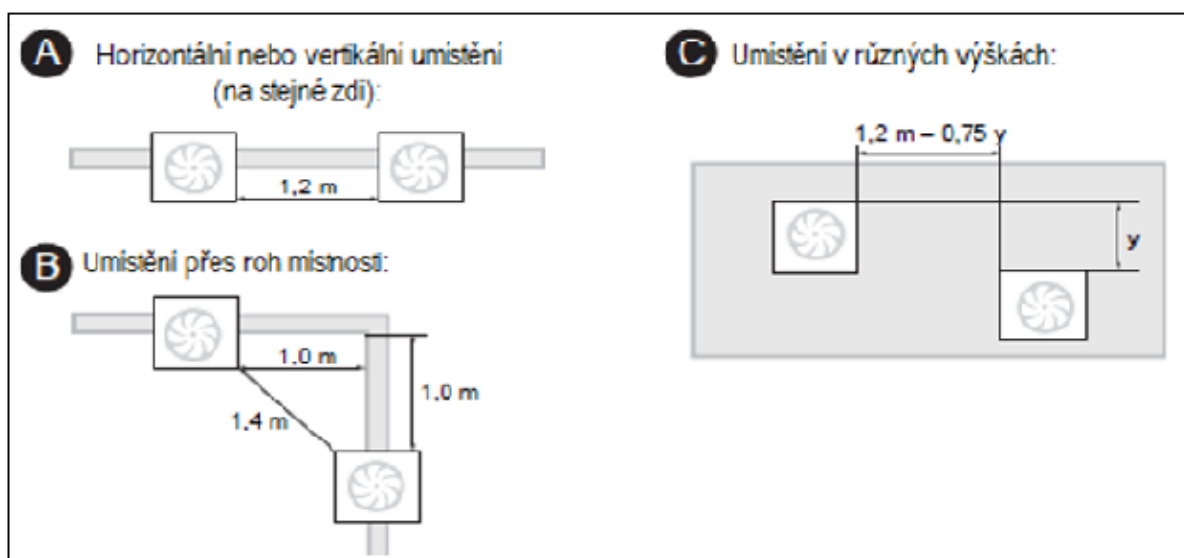


3.2 Pozice otvoru ve zdi

Pozici umístění stavební průchodky pro ostatní varianty Vašich větracích přístrojů naleznete v návodech na Vaše konkrétní specifické ukončení.

Větrací přístroj se standardním venkovním ukončením mřížkou Light

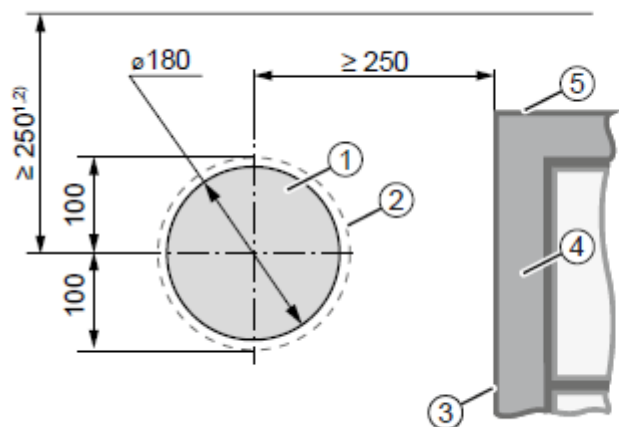

Pozice otvoru ve zdi

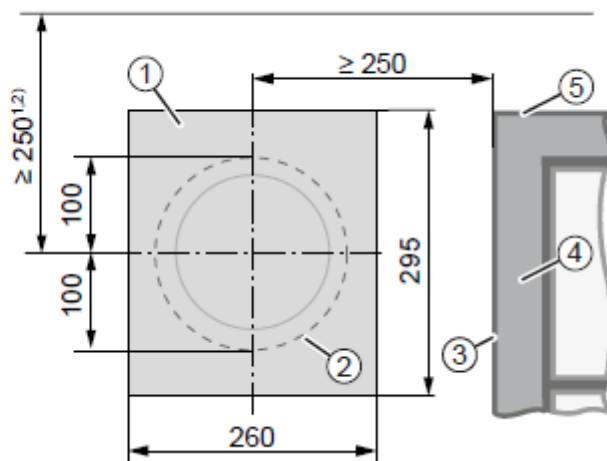

Pozice stavebního prvku Simplex

Obrázek 2: rozměry umístění otvoru pro iv-Light (pohled z interiéru).

1 stavební otvor (obr. 2 vlevo)

stavební prvek Simplex (obr. 2 vpravo)

2 kontura venkovní mřížky²⁾

3 ostění (zateplení s omítkou)

4 rám okna / dveří

5 horní hrana rámu okna / dveří³⁾

1) Minimální vzdálenost k dalšímu stavebnímu prvku na vnitřní zdi

3) Zohledněte zateplení eventuálně umístění rolet

2) Minimální vzdálenost k dalšímu stavebnímu prvku na vnější zdi

3.3 Rozměry

Označení	Hloubka / délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)
Otvor pro stavební průchodku	šířka zdi ¹⁾	Ø 180	
Stavební průchodka R-D160x495 (745)	495 (745)	Ø 160	
Venkovní mřížka Light	43	Ø 200	
Vnitřní kryt Light V-220x220	72 ²⁾	220	220


1) standardní varianta se zateplením, zdívem, omítkou a fasádou

2) otevřený

3.3 Průřez větracím přístrojem

Průřez větracím přístrojem pro ostatní varianty Vašich větracích přístrojů naleznete v návodech na Vaše konkrétní specifické ukončení.

Průřez větracím přístrojem iV-Light

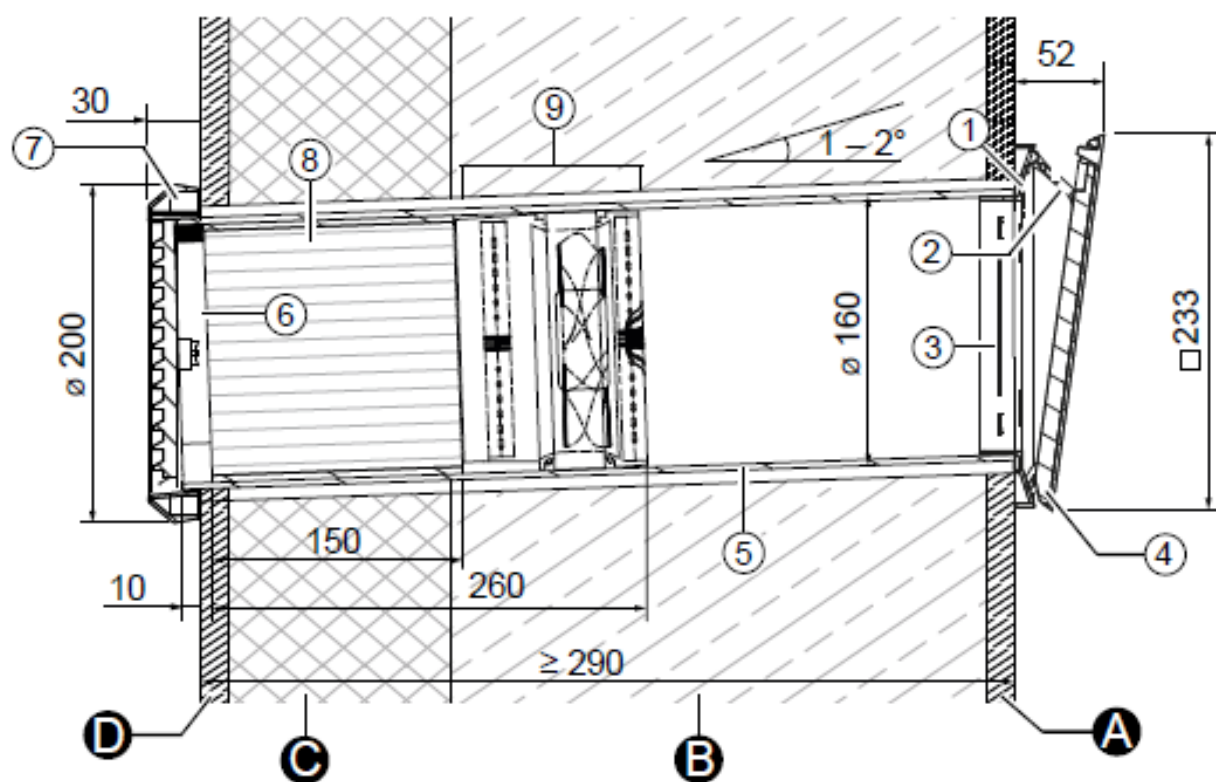

Obrázek 3: průřez větracím přístrojem iV-Light.

A Interiér / vnitřní omítka

B Zdivo

C Zateplení

D Fasáda

1 spodní díl vnitřního krytu

2 aretační držáčky

3 filtrační vložka

4 horní díl vnitřního krytu

5 stavební průchodka R-D160

6 dorazová páska

7 venkovní zakončení: venkovní mřížka Light

8 keramický výměník


9 inVENTron:

reverzní ventilátor Xenion

vložený do dvojitého usměřovače

3.4 Rozměry komponentů

Venkovní mřížka Light

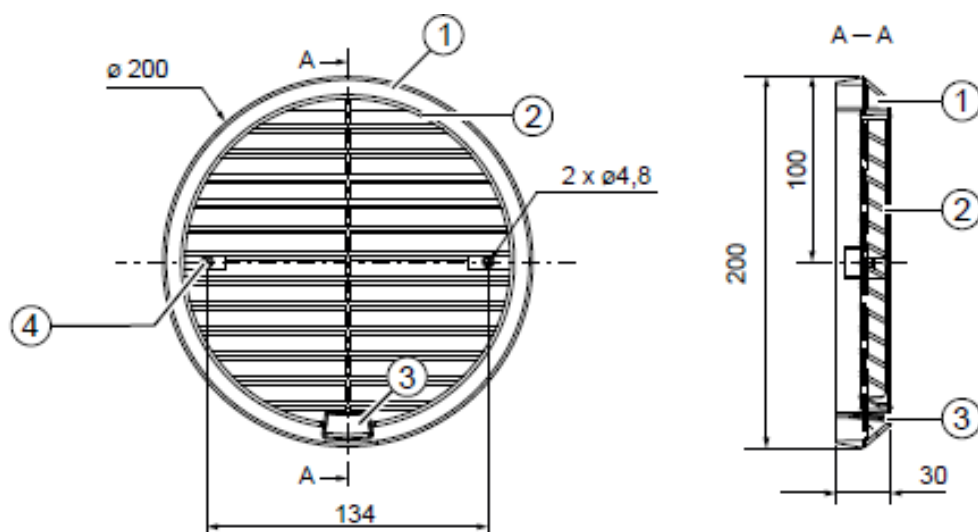


Obrázek 4: rozměry venkovní mřížky Light.

1 rámeček
2 lamely

3 otvor pro odvod kondenzátu
4 šrouby pro uchycení (2x)

Vnitřní kryt Light

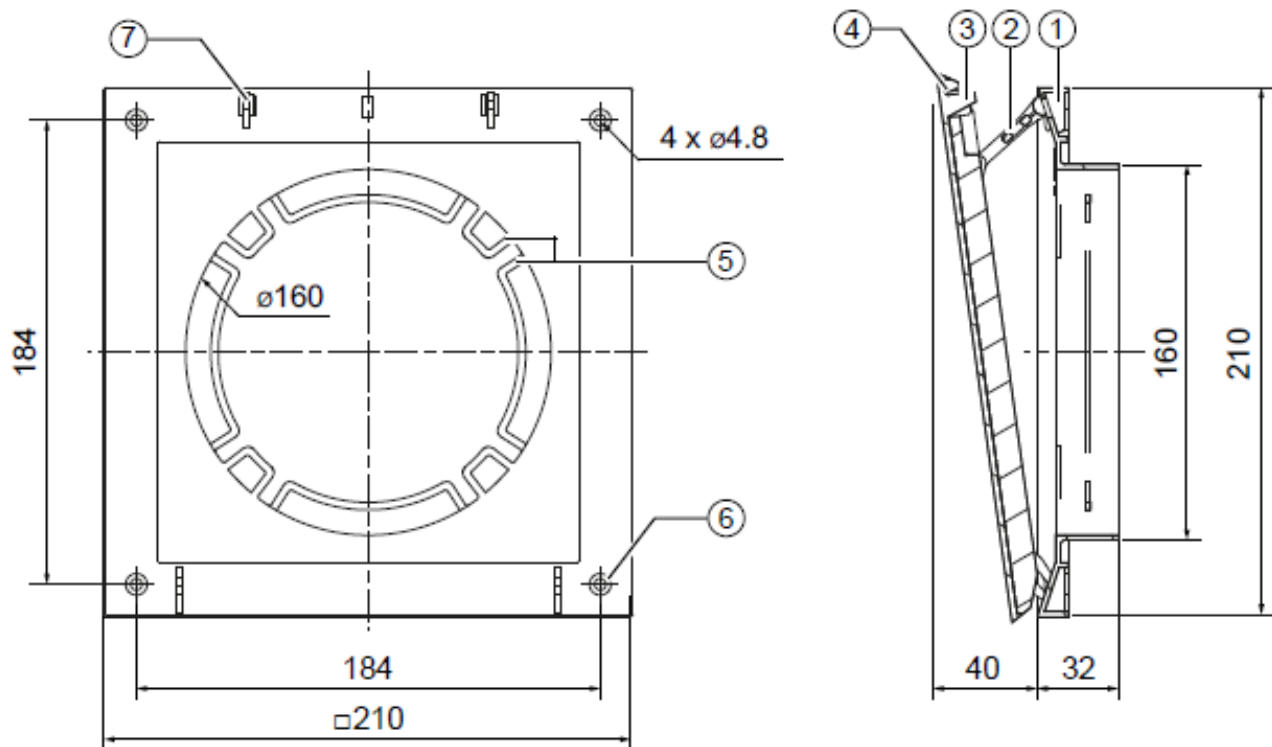

Obrázek 5: rozměry vnitřního krytu Light V-220x220.

1 spodní díl vnitřního krytu
2 aretační držáčky
3 aretační háčky
4 horní díl vnitřního krytu

5 filtrační vložka
6 otvory pro upevnění ke zdi (volitelné)
7 upevňující spojovací prvek

4. Instalace




Před instalací větracího systému si důkladně přečtěte tuto kapitulu, abyste se vyvarovali chyb při instalaci. Instalace a zapojení větracího přístroje musí být provedeno kvalifikovanou osobou.

4.1 Kontrola obsahu balení

Ihned po obdržení zásilky překontrolujte dle dodacího listu její obsah, zda jste obdrželi veškeré zboží a zda nedošlo při transportu k jeho poškození. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Tento návod na instalaci popisuje standardní verzi produktu. Obsah balení pro jiné typy venkovního ukončení, stavební průchodky pro integrovanou ovládací platformu inVENTer Connect, stejně tak jako vnitřní kryty Connect AP/UP a další varianty vnitřních krytů naleznete popsané v návodech na tyto konkrétní specifické komponenty.

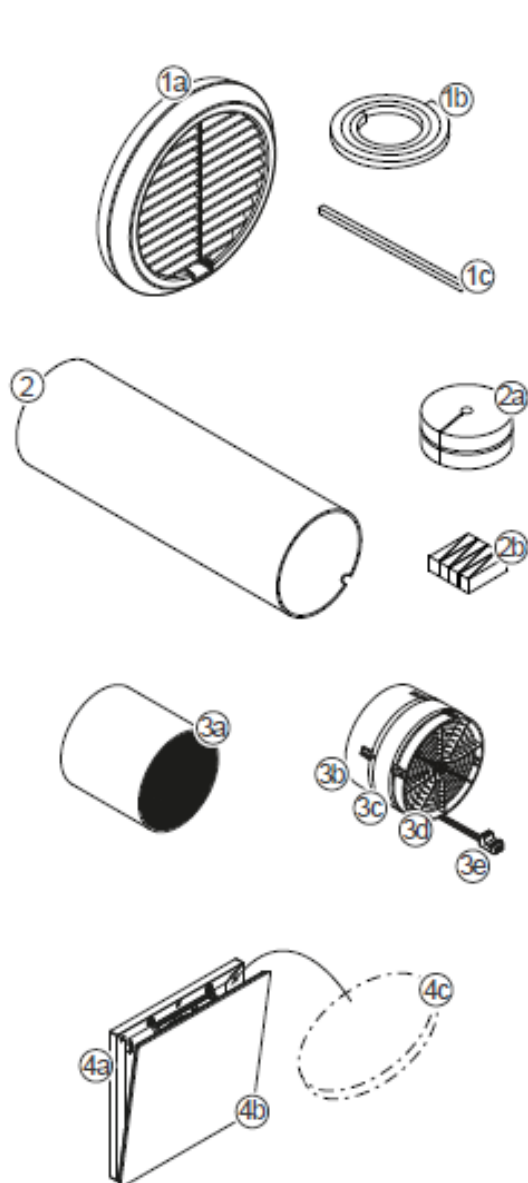

1 Venkovní ukončení venkovní mřížka

- 1 a: venkovní mřížka včetně upevňovacího materiálu
- 1 b: těsnící páska
- 1 c: dorazová páska

2 Stavební průchodka R-D160

- 2 a: polystyrenové záslepky
- 2 b: montážní klínky

3 Zásuvní modul iV-Light

- 3 a: keramický výměník v izolační pění
- 3 b: usměrňovač Standard (45 mm)
- 3 c: reverzní ventilátor Xenion
- 3 d: usměrňovač Slim (16 mm)
- 3 e: konektor

4 Vnitřní kryt Light V220x200

- 4 a: spodní kryt venkovního krytu
- 4 b: horní kryt venkovního krytu
- 4 c: prachový filtr ISO hrubost 60 %

Obrázek 7: komponenty větracího přístroje iV-Light.

4.2 Vytvoření otvoru ve zdi



POZOR

Padající zdivo při vrtání otvoru, může zapříčinit poranění procházející osoby či poškození okolních objektů.

- Páskou zajistíte ochranu venkovního okolí budovy, kde bude vrtán otvor.
- Odstraňte z bezprostředního okolí předměty, které by mohli být pádem zdiva poškozeny.


U zděných novostaveb doporučujeme použití volitelně dokoupitelného stavebního prvku Simplex D160 nebo Instalačního bloku D180, u nových dřevostaveb použití stavebního prvku Woodplex.

Dbejte na dodržení minimálních vzdáleností a instalačních pozic větracích přístrojů.
V případě nejasností se poraďte se svým projektantem.

Vytvoření otvoru pomocí jádrového vrtání



Jádrová vrtačka nebo vrtačka s frézovacím vrtákem pro vytvoření otvoru \varnothing 180 mm, navíc při instalaci vnitřních krytů Connect UP / Undercover dláto.

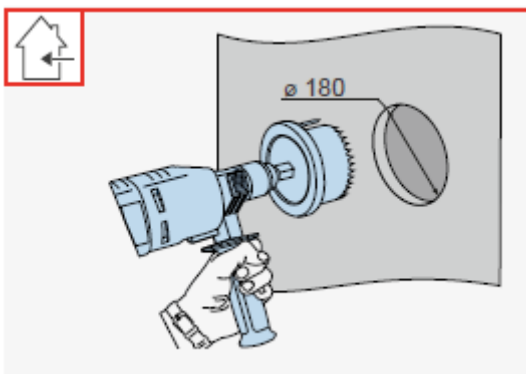

Podmínky:

Zdivo je suché a vhodné pro montáž.

V pozici plánovaného otvoru nejsou žádné nosné prvky ani žádné rozvody.


- Vyvrtete otvor ve zdi \varnothing 180 mm s mírným spádem 1 - 2° směrem k venkovní straně budovy.



Usadte stavební průchodku s mírným spádem 1 - 2° směrem k venkovní straně budovy.
Alternativně můžete vyvrtat otvor s mírným spádem.

⇒ Vytvořili jste otvor pro stavební průchodku.

Pouze při instalaci větracího přístroje se zapuštěným vnitřním krytem:

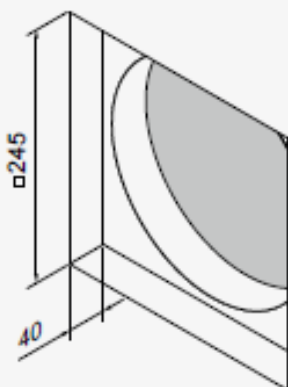

- Okolo otvoru pro stavební průchodku vytvořte centricky prostor, pro umístění vnitřního krytu zapuštěného do zdi.
Rozměry: 245 x 245 x 40 (š x v x h, mm).

4.3 Umístění kabelu



RIZIKO

Odkryté elektrické komponenty.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku dotyku kabelů pod napětím (230 V, 50 Hz)!


- Instalaci a připojení může provádět pouze kvalifikovaná a proškolená osoba.

U vzniklého otvoru pro stavební průchodku je nutné vytvořit drážku ve zdi, ve které bude umístěný kabel vedoucí k větracímu přístroji. Tento kabel propojuje reverzní ventilátor Xenion s regulátorem a zajišťuje přenos signálu a / nebo elektrického napětí mezi regulátorem a větracím přístrojem.



OPATRŇ

Pokud není k otvoru ve zdi přiveden kabel, není možné připojení reverzního ventilátoru. V tomto instalačním kroku musí být přivedeny kabely pro větrací přístroj. Detailní informace o umístění a propojení kabelů s vnitřními kryty Connect, popřípadě propojení mezi regulátory sMove / MZ-Home a reverzním ventilátorem Xenion nejsou součástí této dokumentace. Pro další informace se podívejte do návodu pro příslušný regulátor.



Kabely vedoucí ke stavební průchodce větracího přístroje

Následující kabely, v závislosti na použitém druhu regulátoru, musí být přivedeny ke otvoru ve zdi pro větrací přístroj.

	Použití	Typ kabelu	Propojení kabelu na
sMove	provozní napětí ventilátoru a komunikace přístrojů	přívodní kabel 6 – 16 V DC např. LiYY 3x0,75 mm ²	ovládací prvek sMove
MZ-Home			Clust-Air-Modul CAM17 příslušné zóny větrání
inVENTer Connect (vnitřní kryt Connect)	provozní napětí vnitřního krytu Connect	napájecí kabel 230 V AC např. NYM-J 3x1,5 mm ²	domovní rozvody, podružné rozvody větrání
	komunikace přístrojů (pouze pokud jsou jednotlivé komponenty systému propojeny pomocí kabelových rozvodů)	datový kabel RS485 např. J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm ²	Ovládací prvek Easy Connect e16

Základní skica principu kabelových rozvodů

Odpovídající schéma zapojení a montážní kroky pro instalaci jednotlivých regulátorů nejsou součástí této dokumentace. Návod na instalaci stejně jako schéma zapojení naleznete v jednotlivých návodech na regulátory (sMove, MZ-Home, ovládací platforma Connect).

Regulátor sMove a MZ-Home

Sériové zapojení



6 – 16 V DC
~~230 V AC~~

3-žilový kabel typu LiYY, průřez kabelu 0,75 mm²
délka viz regulátoru



zdroj napětí


ovládací prvek

větrací přístroje

sMove: ovládací prvek
MZ-Home: Clust-Air-Modul

Paralelní zapojení

3-žilový kabel typu LiYY,
průřez kabelu 0,75 mm²
délka max. 33 m

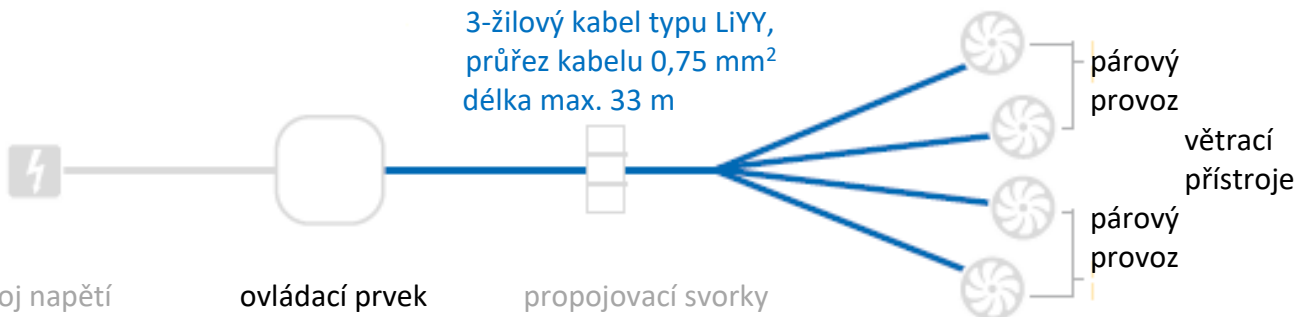

zdroj napětí

ovládací prvek

propojovací svorky

větrací
přístroje


sMove: ovládací prvek
MZ-Home: Clust-Air-Modul

Ovládací platforma inVENTer Connect




~~6 – 16 V DC~~
230 V AC

Systém komunikace pomocí kabelů

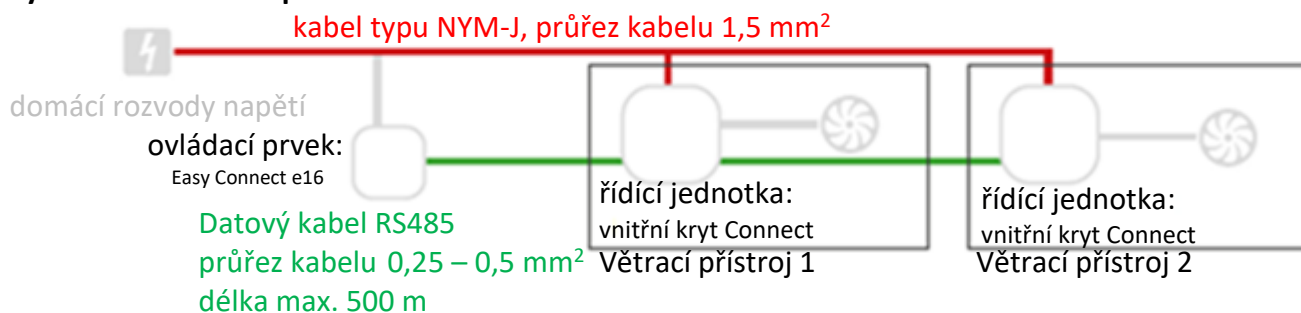

Systém komunikace bez kabelová

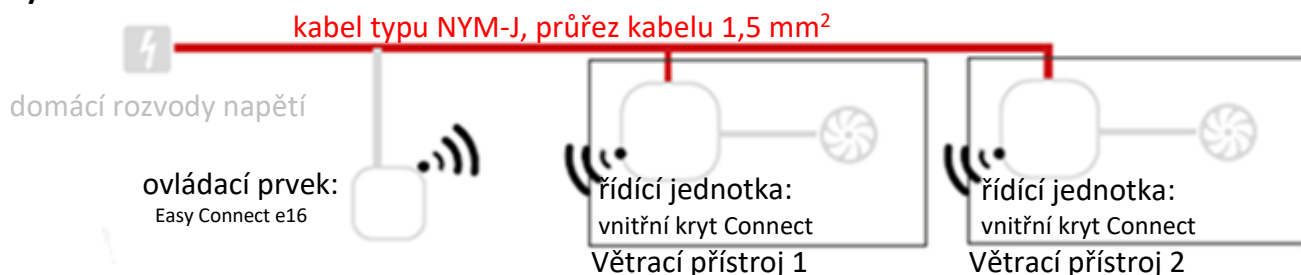

4.4 Instalace stavební průchodky




Metr, bruska, vodováha, nízkoroztažná montážní pěna, perořízek, montážní klínky polystyrenové záslepky.

Podmínky:

Stavební otvor o \varnothing 180 mm je vytvořený.

Kabel vedoucí k regulátoru je přivedený k vytvořenému otvoru pro stavební průchodku.

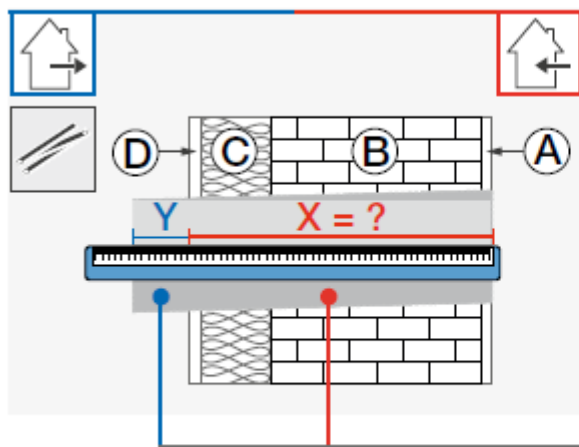

➤ Vypočítejte přesnou šířku zdi X.

D = venkovní fasáda případně další konstrukce


C = zateplení případně vzduchové mezery

B = zdivo případně další ostění

A = vnitřní omítka

Y = přesah stavební průchodky přes konečnou vnější fasádu (záleží na konkrétní stavbě typu zdiva a fasády)

		X v [mm] =		Y v [mm] =
Varianta vnitřního krytu	Light	Connect AP	Connect UP	
			Undercover	
Varianta venkovního ukončení				
Standard		A + B + C + D	A + B + C + D - 38	10




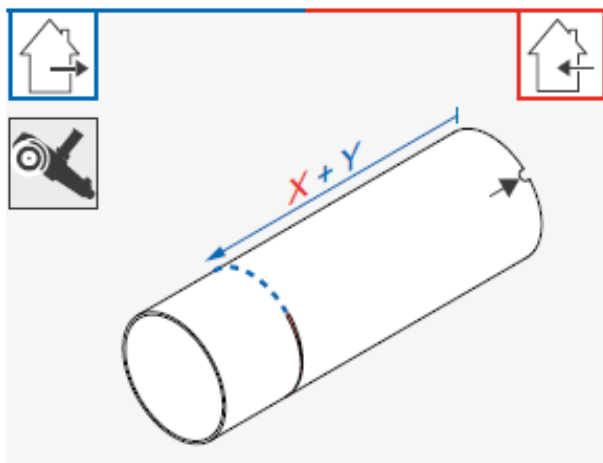


➤ Zařízněte stavební průchodku v **přesně** naměřené **délce X** + **připočteném přesahu Y** na straně průchodky, která bude orientovaná směrem ven z budovy.




Dbejte na to, abyste průchodku zařízli na straně, kde není umístěna prohlubeň pro přívod kabelů.

➤ Odstraňte otřepy z okraje průchodky

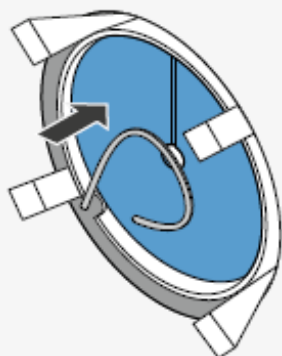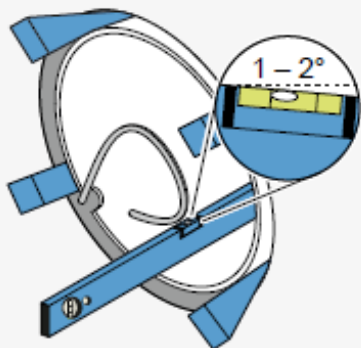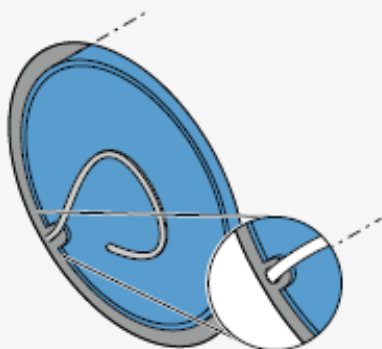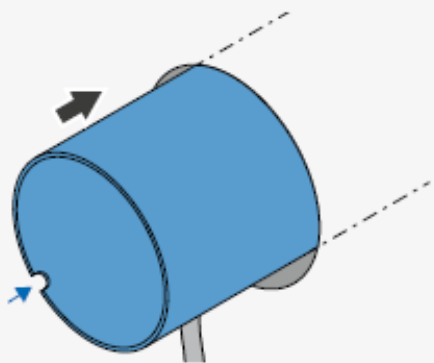

- Odstraňte záslepky z vyvrtaného otvoru.
- Zasuňte stavební průchodku do vytvořeného otvoru ve zdi směrem z vnitřního prostoru ven. Zohledněte sílu vnitřní omítky.

 **Dbejte na to**, aby byla prohlubeň určená pro přívod kabelu umístěná v interiéru u přívodní drážky pro kabel.

- Umístěte kabel vedoucí od regulátoru do prohlubně pro tento kabel ve stavební průchodce.

OPATRNĚ



Hromadění se vodního kondenzátu ve stavební průchodce, může vést k poškození venkovní fasády, zdiva stejně jako konstrukce budovy.

- Stavební průchodku umístěte vždy s mírným spádem 1 – 2° směrem ven z budovy.

- Zajistěte stavební průchodku pomocí montážních klínek na vnitřní i venkovní straně tak, aby byla umístěna s mírným spádem 1 - 2° směrem ven z objektu.
- Správný sklon průchodky překontrolujte pomocí vodováhy.


OPATRNĚ



Nečistoty ve stavební průchodce např. zbytky omítky, mohou způsobit poškození komponentů větracího systému uvnitř průchodky.

- V případě, že hned nepokračujete s instalací větracího systému vložte do stavební průchodky z vnitřní i venkovní strany polystyrenové záslepky.

- Nasadte polystyrenové záslepky z vnitřní i vnější strany.

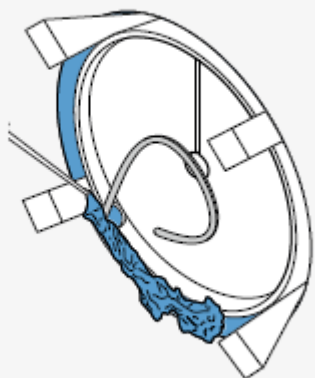

OPATRŇĚ

Porušení tepelně-izolačního systému budovy, může vést k poškození konstrukce budovy.

- Při instalaci stavební průchodky, spojte veškeré stavební vrstvy, pokud je to možné zpět na průchodce.
- Dodržte veškeré úrovně a skladby izolací.

➤ Vyplňte vzniklý prostor mezi stavební průchodkou a zdí pomocí nízkoroztažné montážní pěny.




Dbejte na to, aby při použití vnitřních krytů Connect UP / Undercover byla stavební průchodka zapuštěna do zdi ve vzdálenosti 30 mm od hrany zdi, jinak nepůjde tento typ vnitřních krytů nainstalovat.

Po zaschnutí pěny a s ohledem na typ použitého vnitřního krytu, odřízněte všechnu přebývající montážní pěnu a montážní klíny následujícím způsobem:




Light

zároveň s vnitřní omítkou
zároveň s venkovní fasádou

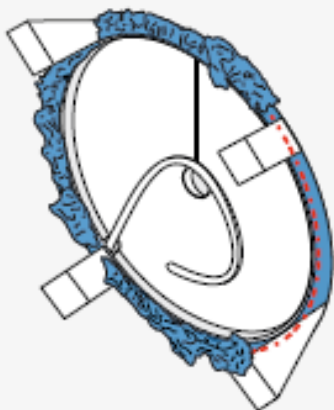


Connect AP

30 mm uvnitř otvoru pro
stavební průchodku
na hraně této průchodky
zároveň s venkovní fasádou

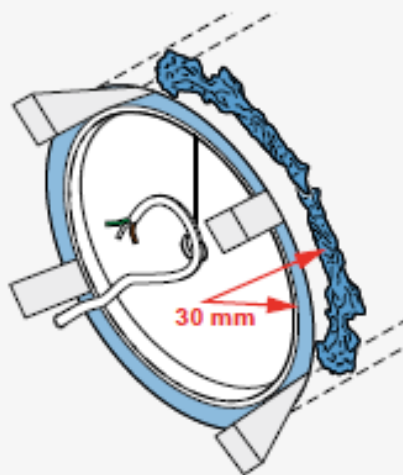

Connect UP/ Undercover

30 mm uvnitř otvoru pro
stavební průchodku
na hraně této průchodky
zároveň s venkovní fasádou

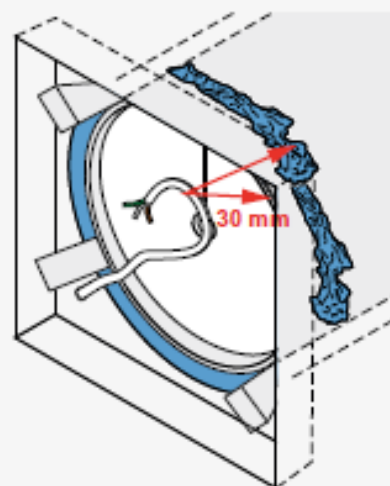

Dbejte na to, abyste při začištění na vnitřní straně nepřerázli přívodní kabel.

⇒ Stavební průchodka je nainstalovaná.

4.5 Instalace venkovní mřížky

V této dokumentaci nejsou popsány postupy instalace pro ostatní varianty venkovního ukončení. Tyto postupy naleznete v návodech na Vaše konkrétní specifické ukončení.



OPATRŇĚ

Instalace venkovní mřížky na nedodělanou venkovní zeď, může vést k poškození venkovní zdi.

- Venkovní mřížku instalujte až po úplném dokončení stavebních úprav na venkovní zdi a fasádě.





OPATRŇĚ

Vnik kondenzátu do budovy a výskyt vodních řas pod venkovní mřížkou, může vést k poškození fasády nebo zdiva a zbarvení venkovní zdi / fasády.

- Před montáží nalepte po celém obvodě venkovní mřížku těsnící páskou.
- Do horní poloviny stavební průchodky na venkovní straně nalepte dorazovou pásku.
- Před instalací venkovního krytu naneste na plochy, které mohou být ohroženy vznikem vodních řas, biocidní repelentní vodu na omítky (poradte se se svým projektantem).




Vodováha, akumulátorový šroubovák, hmoždinky (při instalaci do zateplení, hmoždinky vhodné pro zateplení) dlouhodobě elastický tmel pro exteriéry, těsnící páska, šroubky, nůžky.

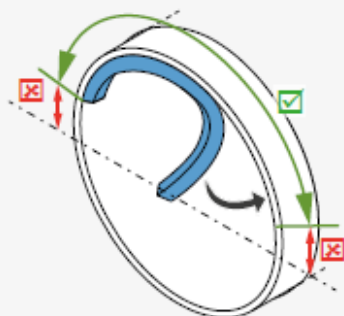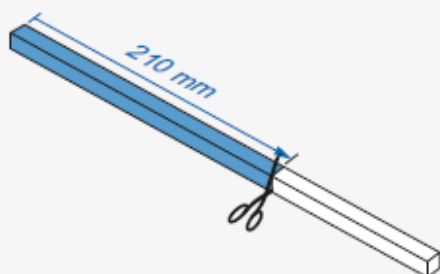

Podmínky:

Venkovní fasáda je dokončená a rovná.
Stavební průchodka je nainstalovaná.

- Odstraňte polystyrenové záslepky ze stavební průchodky.
- Zakraťte dorazovou pásku na 210 mm.
- Nalepte zakrácenou dorazovou pásku 210 x 15 mm k vnějšímu okraji stavební průchodky (část vyčnívající ven z budovy) v její horní části.
 - 👁️! Oba konce dorazové pásky se musí nacházet nad pomyslnou středovou osou stavební průchodky tak, aby bylo možné na ni nasadit aretační spojky z levé i pravé strany.

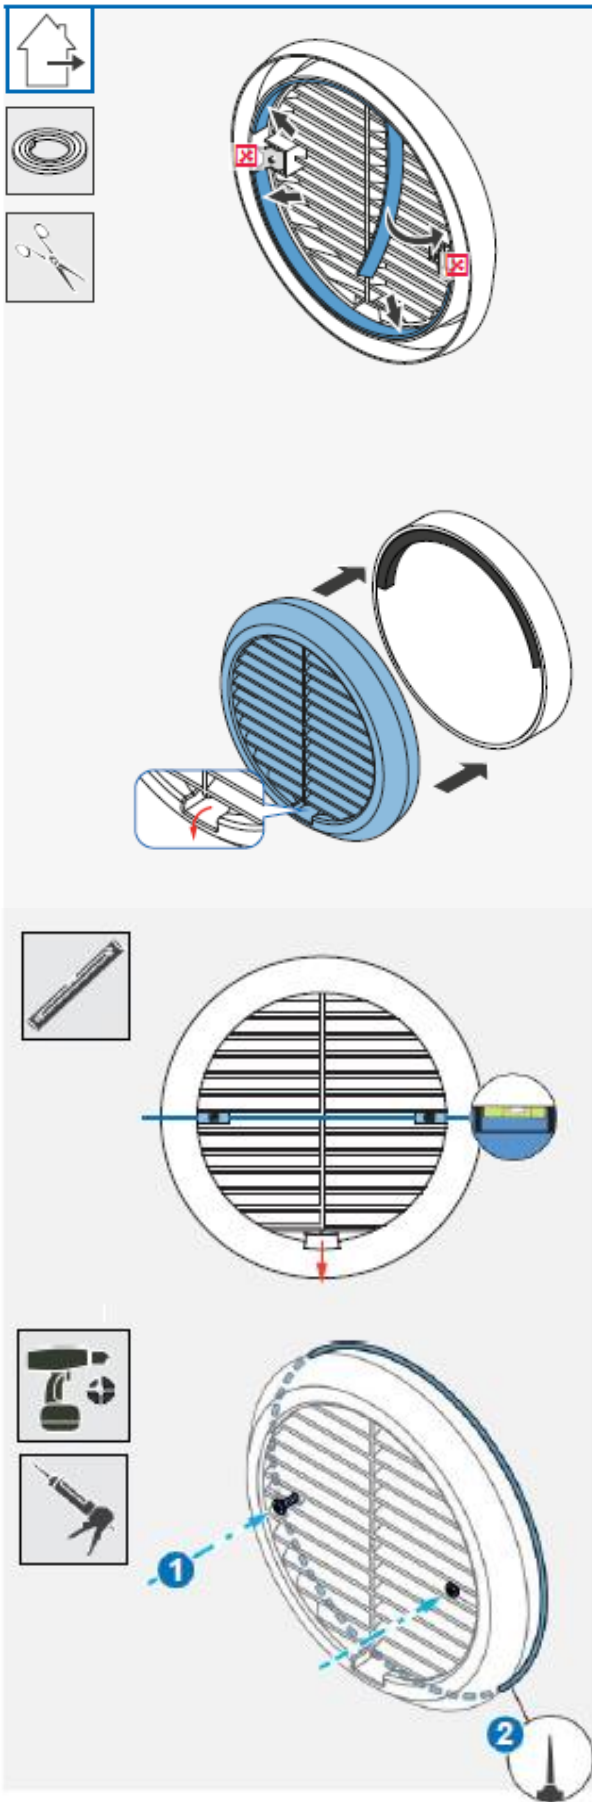

TIP: Těsnicí pásku nalepte bezprostředně před započítím instalace venkovní mřížky, jinak dojde ke zvětšení jejího objemu, což by mohlo způsobit problémy s montáží venkovní mřížky.

- Těsnicí pásku 9 mm, nalepte nahoře a dole okolo vnitřního kroužku na zadní straně venkovní mřížky, nelepte ji do oblasti určené k upevnění mřížky.



Dbejte na to, aby těsnicí páska v žádném případě nezasahovala do otvorů pro aretační šroubky.



OPATRNĚ

Vnik vodního kondenzátu do zdiva / fasády.
Poškození zdiva nebo fasády.

- Při instalaci dbejte na to, aby byl otvor pro odvod kondenzátu orientován směrem k zemi.

- Nasuňte venkovní mřížku na přečnívající část stavební průchodky.



Dbejte na to, abyste správně umístili otvor pro odvod kondenzátu. Spád odtoku musí směřovat k podlaze a směrem ode zdi.

- Srovnejte pozici aretačních šroubků pomocí vodováhy.

- Přišroubujte venkovní mřížku pomocí předmontovaných aretačních šroubků (1).

⇒ Aretační háčky se zapřou za stavební průchodku.

- Vzniklé mezery mezi venkovní mřížkou a zdí vyplňte kolem dokola dlouhodobě elastickým tmelem určeným pro exteriéry (2).

⇒ Venkovní mřížka je nainstalovaná.




4.6 Instalace zásuvného modulu



OPATRŇĚ

Neskladujte keramický výměník vně stavební průchodky, muže dojít k poškození keramického výměníku.

- Keramický výměník namontujte okamžitě po vyjmutí z obalu, ve kterém byl dodán.

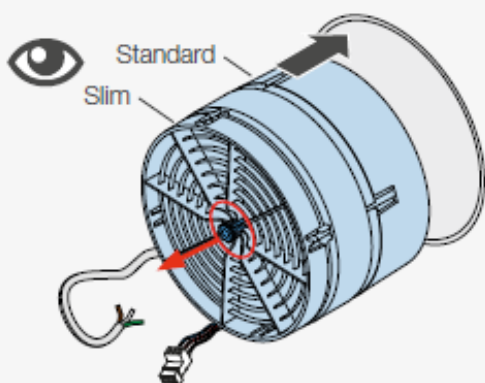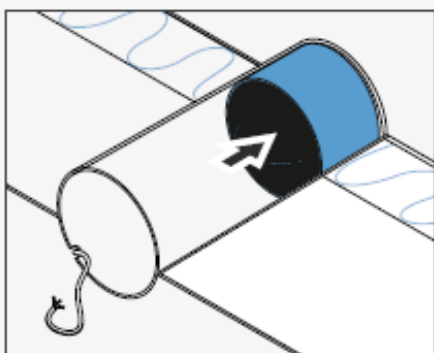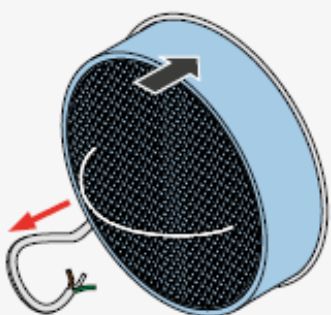

Podmínky:

Venkovní mřížka je nainstalovaná.

- Vyjměte polystyrenové záslepky ze stavební průchodky.
- Vložte keramický výměník na kraj stavební průchodky směrem z vnitřní strany.
 - 👁️ **Zkontrolujte, že:**
 - zelená šňůrka směřuje dovnitř místnosti
 - kabel regulátoru vyčnívá dovnitř místnosti (červená šipka).
- Zasuňte keramický výměník do stavební průchodky z vnitřní strany směrem k venkovnímu krytu až na konec průchodky.
- Zasuňte inVENTron® z vnitřní strany do stavební průchodky, tak abyste se pohodlně dostali k jeho konektoru.
 - 👁️ **Dbejte na to, aby byl užší usměrňovač Slim (16 mm) umístěný blíže do místnosti.**

⇒ Zásuvný modul je umístěný v průchodce.

4.7 Elektrické propojení regulátoru a ventilátorů

Pro správnou funkci větrání, je zapotřebí současného provozu dvou větracích přístrojů, které pracují protichůdně. V této kapitole je proto popsáno zapojení dvou kusů větracích přístrojů, nikoliv jednoho přístroje.




OPATRŇĚ

Chybné elektrické zapojení, může vést k poškození motoru ventilátoru.

- Větrací přístroj připojujte k elektrické síti pouze přes regulátor.
- Dbejte na správné zapojení pořadí barevných žil kabelu, před zapnutím ventilátorů.



Odlizolovací kleště, šroubovák, nůžky nebo odlamovací nůž, dutinky s límečkem (3x0,75 mm²).

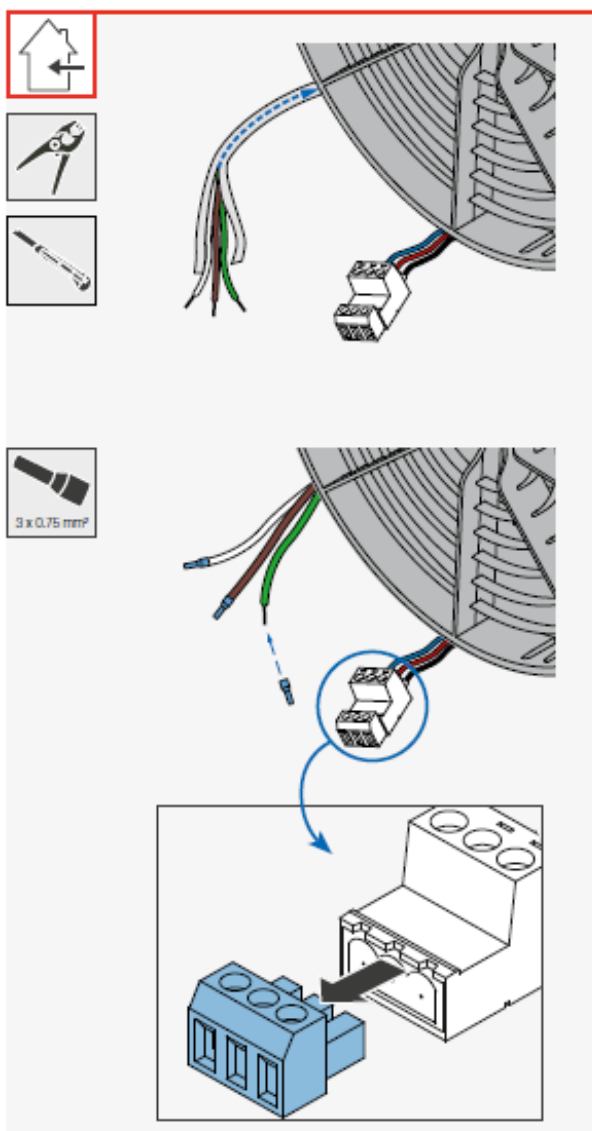

Podmínky:

Reverzní ventilátor je vložený do stavební průchodky.

- Zkorte třížilový kabel vedoucí k regulátoru na potřebnou délku (síla zdi + cca 200 mm).
- Odstraňte kabelovou chráničku (bužírku) z jednotlivých žil kabelu v délce cca 7 mm.





OPATRŇĚ

Chybné zapojení žil kabelu do konektoru, způsobí zkrat na ventilátoru.

- Na jednotlivé žíly kabelu umístěte ukončovací dutinky s límečky.

- Na jednotlivé žíly kabelu nasadte dutinky s límečkem pro průřez kabelu 0,75 mm².
- U obou větracích přístrojů rozpojte zelenou svorku umístěnou na kabelu vedoucímu k ventilátoru.
- Svorky, které zůstaly napojeny na ventilátory, otočte tak, aby byly stejným směrem (např. šroubky směřovaly vzhůru).

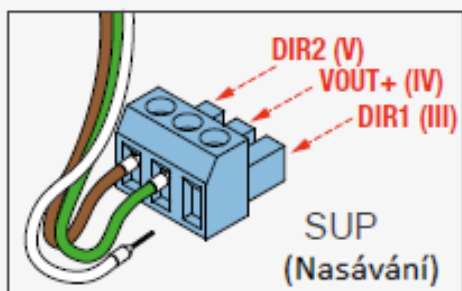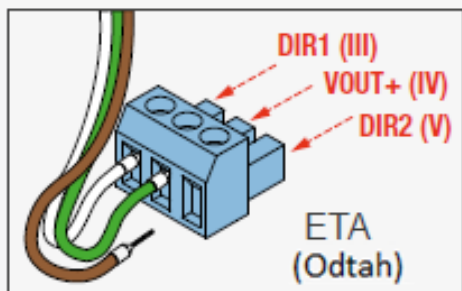

V párovém provozu větracích přístrojů se jeden z ventilátorů nachází v módu nasávání a druhý z ventilátorů v módu odtahu. Počáteční směr, jakým se začnou otáčet ventilátory je dům pořadím v jakém jsou zapojeny jednotlivé žíly kabelu.

➤ Upevněte třížilový kabel vedoucí k regulátoru následujícím způsobem:



U každé dvojice přístrojů zapojte jeden z ventilátorů do režimu odtah a druhý do režimu nasávání.

Provozní režim – odtah

- (Bílý) kabel DIR1 (III) na levý pól.
- (Zelený) kabel VOUT+ (IV) na prostřední pól.
- (Hnědý) kabel DIR2 (V) na pravý pól.


Provozní režim – nasávání

- (Hnědý) kabel DIR2 (V) na levý pól.
- (Zelený) kabel VOUT+ (IV) na prostřední pól.
- (Bílý) kabel DIR1 (III) na pravý pól.

➤ Zasuňte zapojené svorky zpět do konektorů vedoucích k ventilátorům.

Zapojení v první fázi otáček na mód odtahu

Zapojení v první fázi otáček na mód nasávání

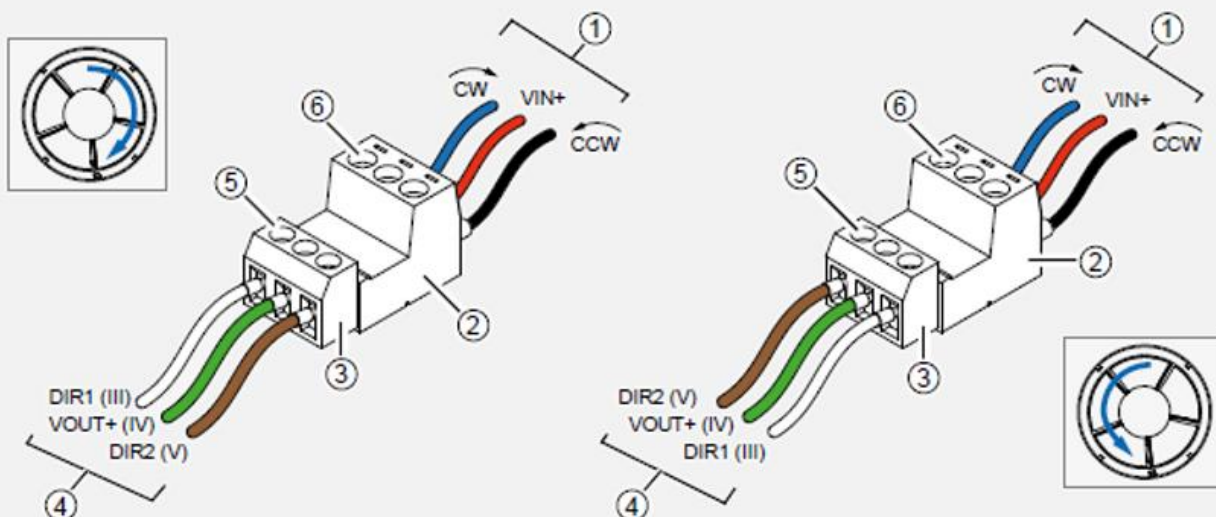

- Šroubky na svorce i na jejím protikuse směřují stejným směrem.
- Pozice propojení bílé a hnědé žíly kabelů jsou opačné.

1 kabely vedoucí k ventilátoru
2 část svorky určená pro kabely ventilátoru
3 část svorky určená pro kabely regulátoru

4 kabely vedoucí k regulátoru
5 šroubky na svorce vedoucí k regulátoru
6 šroubky na svorce vedoucí k ventilátoru

Část svorky určená pro kabely ventilátoru		Část svorky určená pro kabely regulátoru					
		Počáteční provozní režim – odtah			Počáteční provozní režim – nasávání		
Svorka	Barva	Svorka	Označení	Barva	Svorka	Označení	Barva
CW (-)	modrá	DIR1 (III)	směr signálu 1	bílá	DIR2 (V)	směr signálu 2	hnědá
+	červená	VOUT+(IV)	provozní napětí	zelená	VOUT+ (IV)	provozní napětí	zelená
CCW (-)	černá	DIR2 (V)	směr signálu 2	hnědá	DIR1 (III)	směr signálu 1	bílá


⇒ Reverzní ventilátor je zapojený do regulátoru.

4.8 Přezkoušení funkčnosti větracího systému

Natavení počátečního směru otáček ventilátoru


- Na připojeném regulátoru nastavte provozní režim „trvalé větrání“ (TV) (viz. návod na příslušný regulátor).
- Překontrolujte, zda se všechny reverzní ventilátory točí směrem odpovídajícím jejich zapojení.

Větrací přístroj začne po uvedení do provozu odtahovat vzduch z místnosti



Ventilátor se točí po směru hodinových ručiček

Větrací přístroj začne po uvedení do provozu nasávat vzduch do místnosti



Ventilátor se točí proti směru hodinových ručiček


⇒ Přezkoušeli jste funkčnost větracího systému.

4.9. Instalace vnitřního krytu

V této dokumentaci nejsou popsány postupy instalace pro ostatní varianty vnitřního krytu. Tyto postupy naleznete v návodech na Vaše konkrétní specifické vnitřní kryty / ovládací platformu Connect.



Vodováha.

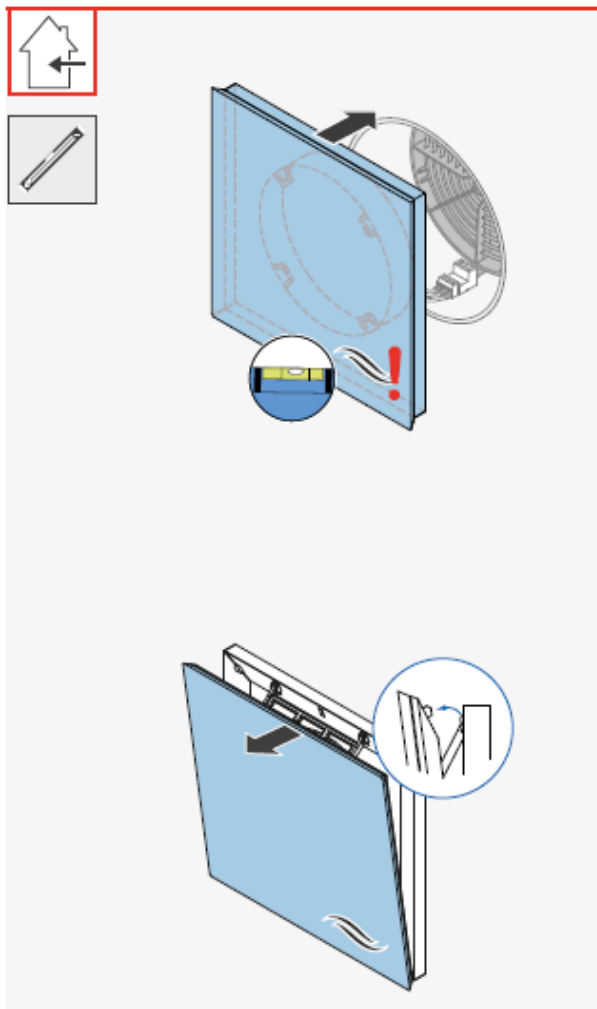

Podmínky:

Je nainstalovaný zásuvný modul.

- Nasadíte předmontovaný vnitřní kryt na stavební průchodku.



Dbejte na to, aby se logo inVENTer nacházelo v pravém dolním rohu.

- Srovnejte polohu vnitřního krytu pomocí vodováhy.





TIP: V případě, že vnitřní kryt není dostatečně zasazen v průchodce, můžete mít problémy s jeho přišroubováním. Kryt přitlačte průchodce a přišroubujte jej pomocí otvorů v rozích spodního dílu krytu.

- Zatáhněte za horní hranu vnitřního krytu směrem k sobě, dokud nebudou aretační držáčky zcela natažené.

⇒ Vnitřní kryt je nainstalovaný

5. Technická data


5.1 Všeobecná specifikace

Vlastnost	Hodnota
Provozní teplota [°C]	-20 °C až + 50
Přívod vzduchu / venkovní vzduch	bez agresivních plynů, prachu a olejů
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla [m ³ /h]	5 – 21
Průtok vzduchu v režimu trvalé větrání [m ³ /h] (DIN EN 163141-8)	10 – 42
Hlučnost, ve vzdálenosti 2 m [dB (A)]	14 – 36
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku [dB]	34 - 47
Stupeň zpětného zisku tepla [η'_{w}]	0,84
Vstupní napětí [V DC]	6 – 16
Spotřeba energie [W]	1 – 3
Spotřeba elektrické energie v závislosti na výkonu ventilátoru [W/(m ³ /h)]	0,2
Třída ochrany (DIN EN 61140)	III
Ochrana (DIN EN 60529)	IP20
Filtrační třída standardního filtru ISO 16890 DIN EN 779:2012	ISO hrubost 60% G4
Citlivost průtoku vzduchu při ± 20 Pa (DIN EN 13141-8)	S3
Elektrická ochrana (dle VDE 0100)	mimo ochranné zóny 0 - 2
Ochrana proti mrazu	automatická díky reverznímu ventilátoru (do -20 °C)
Shoda	 

5.2 Energetický štítek iV-Light dle směrnice Er-P, nařízení 1254 / 2014

Na energetickém štítku se nacházejí následující údaje z produktového listu:


- třída energetické účinnosti (SEC-třída)
- hladina akustického hluku L_{wa}
- maximální průtok vzduchu (nasávání)

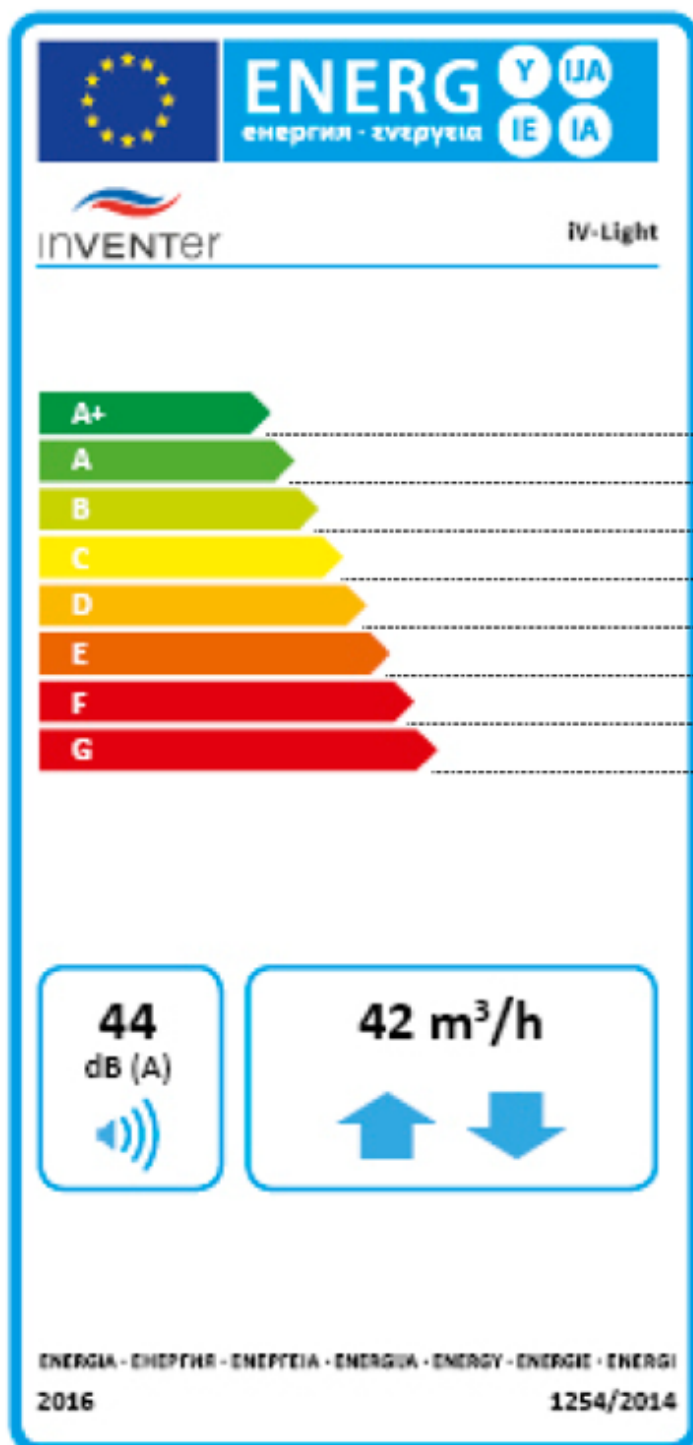


Senzorické ovládání	Manuální ovládání
MZ-Home sMove se senzory Easy Connect e16	sMove bez senzorů

5.3 Spezifikation dle směrnice Er-P, nařízení 1254 / 2014

iV-Light se senzorickým ovládáním:

 Produktdatenblatt iV-Light gem. VO 1254/2014 EU vom 11.Juli 2014			
Pkt.	Beschreibung		Werte
a	Lieferant		inVENTer GmbH
b	Modellkennung		iV-Light
c	SEC-Klasse / Spezifischer Energieverbrauch (SEV) [kWh/(m ² a)]	kalt	-85,671
		durchschnittlich	A+
		warm	-17,789
d	Lüftungstyp		BVU
e	Art des Antriebs		2
f	Art Wärmerückgewinnungssystem		regenerativ
g	Temperaturänderungsgrad η_t [%]		84
h	Höchster Luftvolumenstrom [m ³ /h]		42
i	Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung) [W]		6
j	Schallleistungspegel L_{wa} [dB (A)]		44
k	Bezugsluftvolumenstrom [m ³ /h]		29,4
l	Bezugsdruckdifferenz [Pa]		0
m	SEL [W/m ³ /h]		0,18
n	Steuerungsfaktor		0,65
o	Innere und äußere Übertragung [%]		n. a.
p	Mischquote [%]		n. a.
q	Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige		Steuerung
r	Anweisungen zu regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade (nur Ein-Richtungs-LG)		keine
s	Internetadresse		www.inventer.de
t	Druckschwankungsempfindlichkeit [%]		28,5
u	Luftdichtheit zwischen innen und außen [m ³ /h]		1,2
v	Jährlicher Stromverbrauch [kWh/(m ² a)]		1,05
w	Jährliche Einsparung Heizenergie [kWh/(m ² a)]	kalt	88,60
		durchschnittlich	45,29
		warm	20,48

iV-Light s manuálním ovládáním:

 Produktdatenblatt iV-Light gem. VO 1254/2014 EU vom 11.Juli 2014			
Pkt.	Beschreibung		Werte
a	Lieferant		inVENTer GmbH
b	Modellkennung		iV-Light
c	SEC-Klasse / Spezifischer Energieverbrauch (SEV) [kWh/(m ² a)]	kalt	-78,012
		durchschnittlich	A -36,847
		warm	-13,265
d	Lüftungstyp		BVU
e	Art des Antriebs		2
f	Art Wärmerückgewinnungssystem		regenerativ
g	Temperaturänderungsgrad η_t [%]		84
h	Höchster Luftvolumenstrom [m ³ /h]		42
i	Elektrische Eingangsleistung (inkl. Regelung) [W]		6
j	Schalleistungspegel L_{wa} [dB (A)]		44
k	Bezugsluftvolumenstrom [m ³ /h]		29,4
l	Bezugsdruckdifferenz [Pa]		0
m	SEL [W/m ³ /h]		0,18
n	Steuerungsfaktor		1
o	Innere und äußere Übertragung [%]		n. a.
p	Mischquote [%]		n. a.
q	Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige		Steuerung
r	Anweisungen zu regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade (nur Ein-Richtungs-LG)		keine
s	Internetadresse		www.inventer.de
t	Druckschwankungsempfindlichkeit [%]		28,5
u	Luftdichtheit zwischen innen und außen [m ³ /h]		1,2
v	Jährlicher Stromverbrauch [kWh/(m ² a)]		2,48
w	Jährliche Einsparung Heizenergie [kWh/(m ² a)]	kalt	84,69
		durchschnittlich	43,29
		warm	19,58

6. Obsah dodávky

Standardní komponenty

Všechny standardní komponenty lze objednat také jako náhradní díly. Další příslušenství a náhradní díly naleznete v samostatném přehledu příslušenství. V případě, že potřebujete objednat nějaké příslušenství k větracím přístrojům, obraťte se prosím na Vašeho obchodního zástupce.

Komponent	Číslo produktu
iV-Light	1001-0200
Venkovní zakončení – venkovní mřížka Light včetně těsnící pásky:	
Venkovní mřížka Light, bílá – RAL 9010	1508-0110
Venkovní mřížka Light, antracitová – RAL 7016	1508-0244
Stavební průchodka včetně polystyrenových zásepek a montážních klínek	
Stavební průchodka R-D160x495	1506-0068
Stavební průchodka R-D160x745	1506-0069
Zásuvný modul	
Zásuvný modul iV-Light	1507-0021
Vnitřní kryt ³⁾	
Vnitřní kryt Light V-220x220, bílý	1505-0039
Vnitřní kryt Undercover V-240x240, E-D160	1505-0047

1) V případě použití ovládací platformy Connect nejsou vnitřní kryty součástí dodávky. Vnitřní kryty Connect lze objednat společně s komponenty ovládací platformy Connect a nahrazují manuální kryty Light nebo kryty Undercover.

7. Odstranění závad a likvidace

Odstranění závad

Závada	Možná příčina	Postup odstranění závady
Ventilátor neběží	žádné elektrické napětí	překontrolujte pojistky / jističe
	chyba při elektroinstalaci	provedte kontrolu správného připojení kabelů, zkontrolujte, zda jsou veškeré svorky správně spojeny a zda jsou jednotlivé žíly kabelu správně upevněny ve svorkách
	poškozený ventilátor	vyměňte poškozený ventilátor
	závada na regulátoru / napájecím zdroji	vyměňte regulátor / napájecí zdroj
Ventilátor nelze vypnout	závada regulátoru	vyměňte regulátor
Nízký průtok vzduchu	vnitřní kryt je zavřený	otevřete vnitřní kryt
	prachový filtr je znečištěný	vyčistěte prachový filtr
	pylový filtr / jemný pylový filtr / aktivní uhlíkový filtr je znečištěný	použitím pylových a uhlíkových filtrů se snižuje průtok vzduchu filtry používejte pouze v jejich sezóně silně znečištěné filtry vyměňte
	větrací jednotky nepracují párovým provozem	zapojte ventilátory tak, aby jeden pracoval v módu odtahu a zároveň druhý v módu nasávání
	keramický výměník je znečištěn	vyčistěte keramický výměník
	lopatky ventilátoru jsou znečištěné	pomocí kartáčku vyčistěte lopatky ventilátoru na přístupných místech
	cizí těleso ve ventilátoru	vyjměte cizí těleso z ventilátoru a vyčistěte celý větrací systém
	otáčky ventilátoru jsou příliš nízké	nastavte vyšší otáčky ventilátoru
Vysoká hladina hluku	cizí těleso ve ventilátoru	vyjměte cizí těleso z ventilátoru a vyčistěte celý větrací systém
	lopatky ventilátoru jsou znečištěné	pomocí kartáčku vyčistěte lopatky ventilátoru na přístupných místech
	keramický výměník není správně umístěn ve stavební průchodce	zasuňte keramický výměník co nejbližší k venkovní zdi zadní strana keramického výměníku musí lícovat s fasádou objektu
	příliš vysoké otáčky ventilátoru	nastavte nižší otáčky ventilátoru
Proudí studený vzduch	chyba elektroinstalace	zkontrolujte, zda typový štítek nalepený na ventilátoru směřuje ke keramickému výměníku
		na regulátoru zkontrolujte zapojení konektoru, konektor musí být pevně usazen ve svorkovnici
	regulátor je nastavený na trvalé větrání	přepněte regulátor do režimu zpětného zisku tepla

8. Záruka a záruční podmínky

Záruka

Předpokládaná záruka se vztahuje především na nedostatky při uvedení přístroje do provozu a na veškeré závady, které existovali již na začátku spuštění přístroje. Dodržujte veškerá ustanovení a zamýšlené použití, abyste si zachovali nárok na záruku.

Mimo oblasti Německa se vztahují na provoz větracího přístroje předpisy platící v konkrétní zemi. Obrácejte se proto na Vašeho dodavatele nebo dovozce.

Záruční podmínky

Výrobce firma inVENTer GmbH poskytuje 5-ti letou záruční dobu na veškeré elektrické komponenty a stavební průchodku a 30-ti letou záruční dobu na keramický výměník. To zahrnuje i předčasné opotřebení výrobku. Tyto podmínky neomezuji zákonná ustanovení týkající se záruky.

Veškeré informace k záručním podmínkám naleznete na www.inventer.eu/warranty

9. Servis

Reklamac

Po převzetí zásilky ihned přezkontrolujte stav zboží, zda nedošlo při transportu k jeho poškození. Po převzetí zásilky nebude poškození při dopravě považováno jako důvod k reklamaci. Chybějící díly reklamujte nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží. Zboží skladujte v suchu a uzavřeném obalu.

Záruka a záruční podmínky

V případě otázek k záruce nebo záručním podmínkám, kontaktujte Vašeho dodavatele či obchodního zástupce.

Zpět výrobci zasílejte vždy pouze celý přístroj. Prodloužená záruka je dodatečnou nabídkou výrobce a nijak neovlivňuje právo dané země.

Příslušenství a náhradní díly

V případě další objednávek, kontaktujte vašeho dodavatele či obchodního zástupce, nebo přímo naše zákaznické centrum.

Zákaznický technický servis

Pro technickou pomoc kontaktujte vašeho dodavatele, nebo naše servisní centrum:



+49 (0) 36427 211-0
+49 (0) 36427 211-113
info@inventer.de
<http://www.inventer.de>

Výrobce

inVENTer® GmbH
Ortsstraße 4a
D-077 51 Löberschütz
www.inventer.de

Výhradní zastoupení pro ČR a SR

A-INVENT s.r.o.
Husovo náměstí 148
341 01 Horažďovice
Tel: +420 376 382 177
info@inventer.cz
www.inventer.cz

Technické změny vyhrazeny.
Neodpovídáme za tiskové chyby.

Číslo produktu: 5001-0034
Verze: 2.0 – 06/2022

